


脱臭装置前後のにおいの比較 POLFA測定データ（参考）

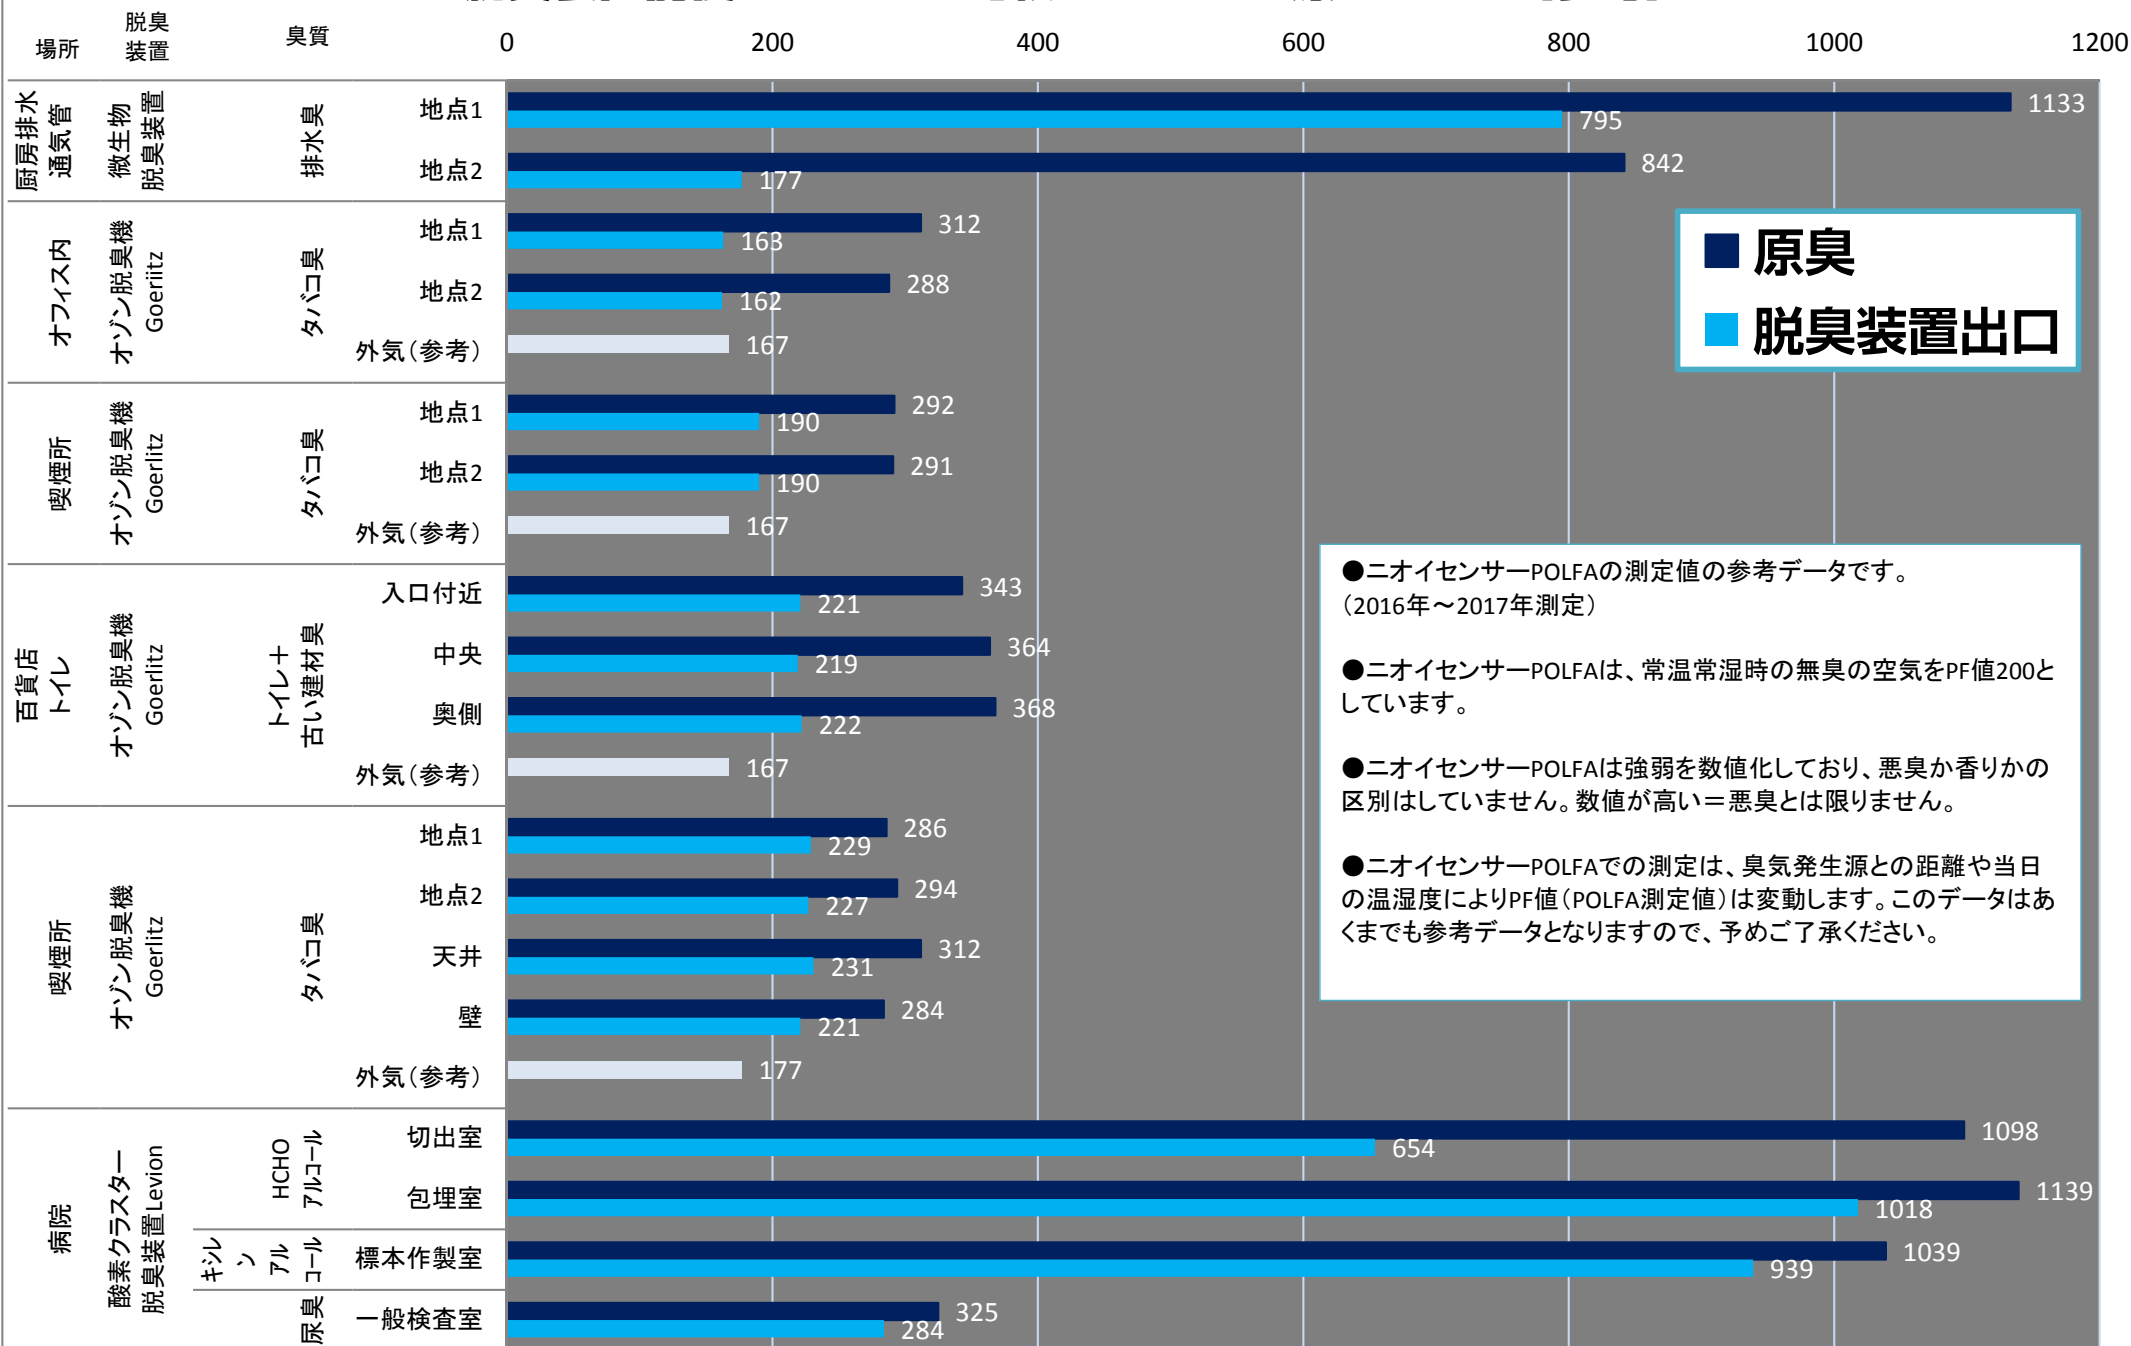

■ 原臭
■ 脱臭装置出口

- ニオイセンサーPOLFAの測定値の参考データです。(2016年～2017年測定)
- ニオイセンサーPOLFAは、常温常湿時の無臭の空気をPF値200としています。
- ニオイセンサーPOLFAは強弱を数値化しており、悪臭か香りかの区別はしていません。数値が高い＝悪臭とは限りません。
- ニオイセンサーPOLFAでの測定は、臭気発生源との距離や当日の温湿度によりPF値(POLFA測定値)は変動します。このデータはあくまでも参考データとなりますので、予めご了承ください。